



ELEKTROAKUSTISCHES 12 ZONEN RUFSYSTEM
ELECTROACOUSTIC 12 ZONES PAGING-SYSTEM

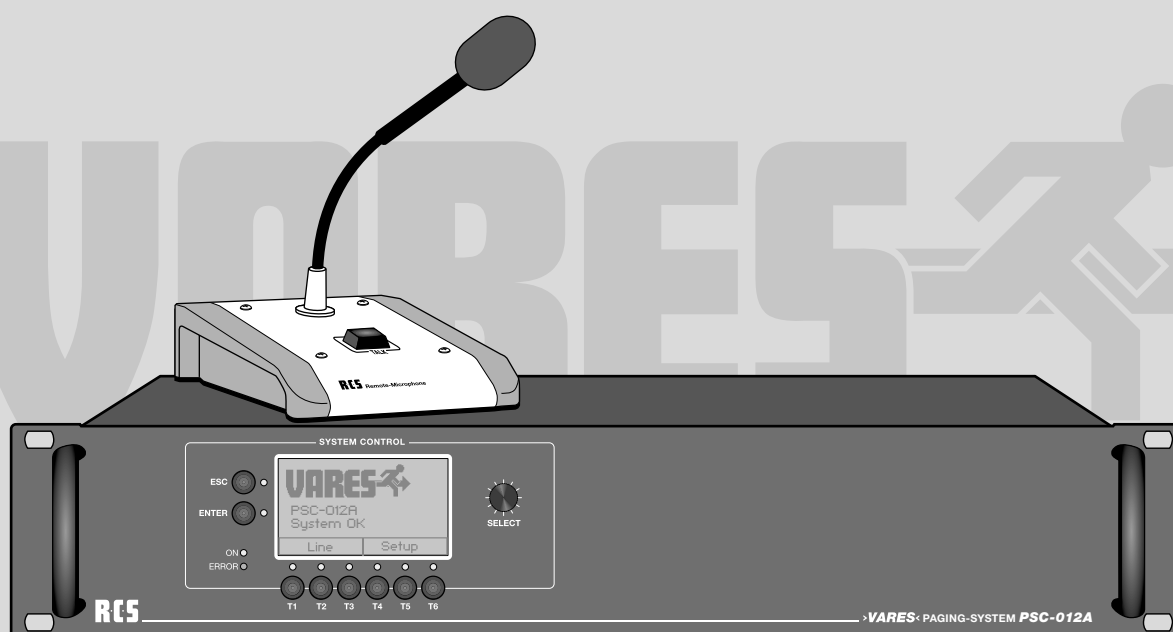

CAUTION / ACHTUNG



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN GEHÄUSEABDECKUNG ODER RÜCKSEITE NICHT ENTFERNEN. KEINE VOM BENUTZER WARTENDEN TEILE IM INNEREN. WARTUNG NUR DURCH QUALIFIZIERTEM PERSONAL.



INSPECTION AND INVENTORY OF THE PRODUCT

Check unit carefully for damage which may have occurred during transport. Each RCS product is carefully inspected at the factory and packed in a special carton for safe transport.

Notify the freight carrier immediately if you observe any damage to the shipping carton or product!

Return: Repack the unit in the carton and await inspection by the carrier's claim agent. Notify your dealer of the pending freight claim. Returning your unit for service or repairs. Should your unit require service, contact your dealer.

SAFETY INSTRUCTION

Please read all safety instructions before operating the PSC-012 A.

1. Installation according to the following guidelines:

- Install the device always on a flat and stable surface.
- The device should not be exposed to damp or wet surroundings. Please keep away from water.
- Please avoid using the device near heat sources, such as radiators or other devices which produce heat.
- To install the PSC-012A in a 19" rack please note that the appliance should be situated, that the location or position does not interfere with an adequate ventilation.
- The device has to be saved of splash and dripping water.
- Never put objects with filled liquid on the device.
- Only instructed qualified personnel can realise the installation, maintenance and preventive maintenance.
- The device is only useable for professional business.
- The safety instruction ist to preserved and must be relay to third person.

AUSPACKEN UND KONTROLLE DES PRODUKTS

Bitte überprüfen Sie das Gerät sofort auf evtl. Transportschäden. Jedes RCS Produkt wird vor dem Verpacken sorgfältig überprüft und in einem speziell dafür vorgesehenen Karton geliefert.

Alle Transportschäden müssen sofort bei der Transportfirma reklamiert werden!

Rücksendung: Wenn es nötig sein sollte ein defektes Gerät zurückzusenden, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf. Bitte versenden sie alle Rücksendungen in der Originalverpackung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen, bevor Sie die PSC-012 A in Betrieb nehmen.

1. Installation nach folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene und stabile Unterfläche.
- Wählen Sie eine trockene Umgebung und vermeiden Sie Aufstellungsorte mit geringer Luftzufuhr.
- Vermeiden Sie die direkte Nähe zu Heizungen und anderen Hitzequellen.
- Bei Einbau in einen 19" Gestellschrank ordnen Sie die Geräte so an, daß eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird.
- Das Gerät darf nicht Spritz- oder Tropfwasser ausgesetzt werden.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.
- Installation, Instandhaltung und Wartung darf nur durch unterwiesenes Fachpersonal erfolgen.
- Das Gerät ist nur für professionellen Betrieb geeignet.
- Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren und an Dritte weiterzugeben.



Electromagnetic compatibility and low-voltage guidelines: RCS leaves all devices and products, which are subject to the CE guidelines by certified test laboratories test. By the fact it is guaranteed that you may sell our devices in Germany and in the European Union domestic market without additional checks.

Elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannungsrichtlinien: RCS läßt alle Geräte und Produkte, die den CE-Richtlinien unterliegen durch zertifizierte Prüflabors testen. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie unsere Geräte in Deutschland und im EU-Binnenmarkt ohne zusätzliche Prüfungen verkaufen dürfen.

2. Keep in mind the following when connecting the device:

- In order to avoid operator error, please read the instructions first carefully.
- Open never the PSC-012 A housing, without having to pull the power plug.
- Close the devices t only to 230 V supply and the 24 V Emergency power (DC).

INTRODUCTION

The Paging-System PSC-012A is ideal for building paging systems with up to 12 lines. Additionally the system can be used for background music.

The compact device is designed for the installation in 19" cabinets and offers high flexibility because of only 2 RU required space.

FEATURES PSC-012A

- Easy configuration directly on the device using the clear display with auto run configuration to detect the connected devices.
- Freely programmable signal memory with SD card for attention signals or announcements.
- Connection for up to 10 digitale microphone stations VLM-112.
- 2 All call microphone stations with priority connectable (e.g. MS-050 P).
- 6 Switching inputs to initiate signals or texts (e.g. via Telephoneinterface TIF-404 or the DCF-Mainclock PTC-240 B).
- 2 program inputs with different priorities.
- Looping for external equalizer.
- Even with only one amplifier ready for operation. Up to 12 amplifiers can be connected.
- Operating with 230 V mains or 24V DC power supply.
- The volume of the background program can be determined separately for each of the six LINE outputs to the amplifiers.
- Various chime- and attention signals.

2. Bitte beachten Sie folgendes, wenn Sie das Gerät anschließen:

- Um Bedienfehler zu vermeiden, lesen Sie bitte zuerst die Anleitung sorgfältig.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der PSC-012 A, ohne vorher den Netzstecker zu ziehen.
- Schließen Sie das Gerät nur an 230 V Netzspannung und an die 24 V Notstromversorgung (DC).


EINLEITUNG

Das Rufsystem PSC-012A eignet sich hervorragend zum Aufbau von Durchsageanlagen mit bis zu 12 Kreisen. Zusätzlich kann das System zur Hintergrundbeschallung verwendet werden.

Das kompakte Gerät ist für den Einbau in 19"-Schränke vorgesehen und bietet bei nur 2 HE Platzbedarf, große Flexibilität.

MERKMALE PSC-012A

- Einfache Konfiguration direkt am Gerät über das übersichtliche Display mit automatischem Konfigurationslauf zur Erkennung der angeschlossener Geräte.
- Frei programmierbare Signalspeicher mit SD-Karte für Aufmerksamkeitssignale oder Durchssagen.
- Anschluss für bis zu 10 digitale Sprechstellen VLM-112.
- 2 Sammelrufsprechstellen mit Priorität anschließbar (z.B. MS-050 P).
- 6 Schalteingänge zur Auslösung von Signalen oder Texten (z.B. über das Telefoninterface TIF-404 oder eine DCF-Funkschaltuhr wie die PTC-240 B).
- 2 Programmeingänge mit unterschiedlichen Prioritäten.
- Einschleifung für externen Equalizer.
- Bereits mit nur einem Verstärker betriebsbereit. Bis zu 12 Verstärker sind anschließbar.
- Betrieb mit 230V Netzspannung oder 24V Gleichstromversorgung.
- Die Lautstärke des Hintergrundprogramms kann für jeden der sechs NF-Ausgänge zu den Verstärkern separat bestimmt werden.
- Verschiedene Gong- und Aufmerksamkeitssignale.

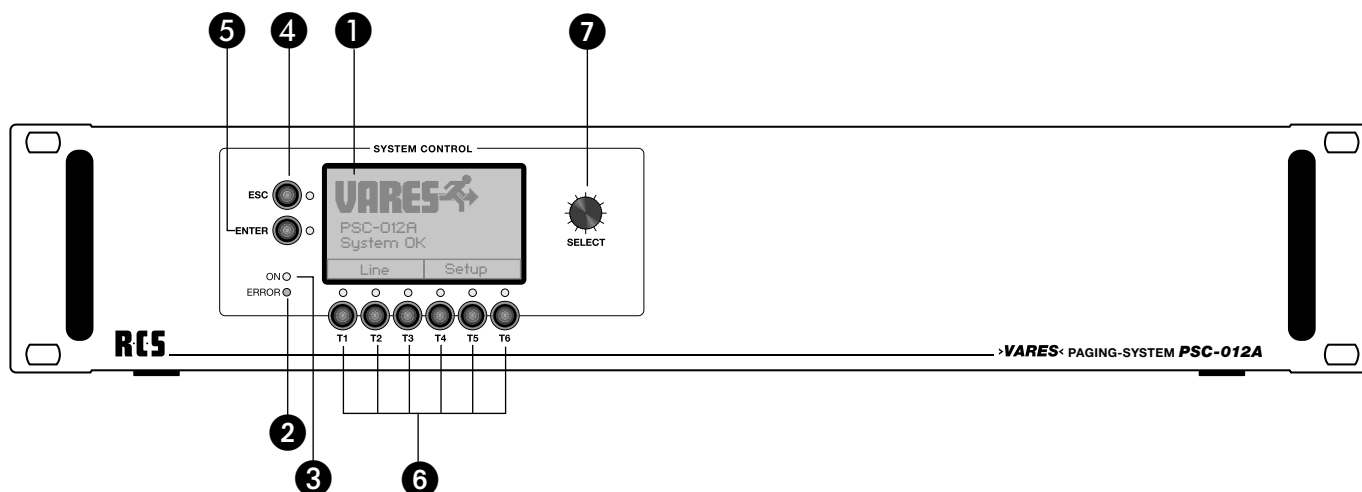

FRONT PANEL PSC-012 A

1. LCD Liquid Crystal Display

The 64x128 dot graphical display keeps you permanently informed about the system status. It also simplifies the installation process by the use of pictograms next to text messages. A system menu is provided by the use of context sensitive buttons below.

2. ERROR indication LED

In any case of a fault this LED will blink until the cause of the error is removed.

3. Green LED

ON indication.

4. ENTER key and feedback LED

The enter button is used to confirm changes to the systems. Every time a parameter has changed, the LED next to this button is illuminated until the changes are confirmed and saved to the system.

5. ESC key

To abort parameter changes before saving, use this key. When the LED next to this key is illuminated, there are unsaved changes that can be rejected.

6. Function keys T1 to T6

These keys are context sensitive and interact with the graphical menu. The assigned functions are displayed by text or pictograms. If the keys are functional, the LEDs

FRONTANSICHT PSC-012 A

1. LCD (Liquid Crystal Display)

Das übersichtlich gestaltete graphische Display mit 64 x 128 Bildpunkten informiert Sie ständig über den aktuellen Systemzustand. Während der Konfiguration werden die einzelnen Installationsschritte als Piktogramm oder mit Text dargestellt. Im unteren Teil des Displays werden hierzu die aktuellen Funktionen der zugehörigen Tasten angezeigt. Auftretende Systemfehler werden angezeigt.

2. Error-LED

Im Fehlerfall wird optisch durch permanentes Blinken oder Leuchten der roten LED auf einen System-Error hingewiesen. Die LED erlischt erst nach vollständiger Behebung der Fehlerursache.

3. Grüne LED

Betriebsanzeige EIN.

4. Eingabetaste / Enter-Taste mit zugehöriger LED

Durch Drücken dieser Taste werden die in dem entsprechenden Menüpunkt eingestellten Werte übernommen und gespeichert. Die zugehörige LED zeigt an, wenn die Taste gedrückt werden kann.

5. Abbruchtaste / PSC-Taste mit zugehöriger LED

Durch Drücken dieser Taste werden die in dem entsprechenden Menüpunkt eingestellten Werte nicht übernommen und nicht gespeichert. Die Werte die vor dem Aufruf des Menüs eingestellt waren, bleiben erhalten. Die zugehörige LED zeigt an, wenn die Taste gedrückt werden kann.

6. Funktionstasten T1 bis T6 mit je einer zugehörigen LED

Diese Tasten haben je nach ausgewählten Menüpunkt unterschiedliche Funktionalitäten. Die jeweiligen Funktionalitäten der Tasten werden durch Texte oder Piktogramme

next to them are illuminated. A blinking LED indicates that the assigned parameter can be changed by using the rotary encoder.

7. Rotary encoder


Parameters can be changed in a very quick and easy way by using the rotary encoder. Swift rotation of the encoder enables dynamic acceleration for an even quicker handling.

gramme im darüberliegenden Display angezeigt.

Die zugehörigen LED leuchten, wenn diese Taste gedrückt werden kann. Ein Blinken der LED zeigt an, dass der dieser Taste zugeordnete Parameter über den Drehimpulsgeber geändert werden kann.

7. Drehimpulsgeber

Dieser Drehgeber dient zum Verstellen von Parametern. Sind in einem Menüpunkt Parameter verstellbar, so wird im nebenstehenden Display ein stilisierter Drehknopf angezeigt. Die Werteverstellung oder die Auswahl einer Option geschieht ganz einfach durch Drehen des Drehimpulsgebers. Um auch größere Werteverstellungen schnell durchführen zu können wurde eine dynamische Verstellung eingebaut. Diese sorgt dafür, dass beim langsamen Drehen des Knopfes eine Werteverstellung um jeweils nur einen Schritt stattfindet. Wird der Drehknopf schnell gedreht, bewirkt die dynamische Verstellung, dass bei einem Impuls des Drehgebers die Werteverstellung um mehr als einen Schritt stattfindet.

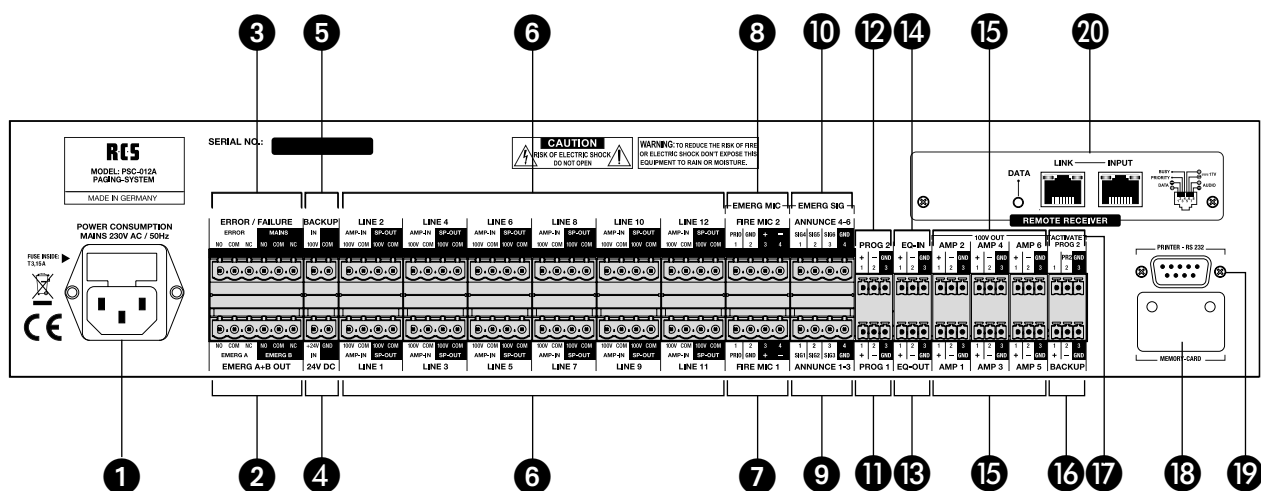

REAR VIEW PSC-012A

1. Mains plug
with fuse for 230 V AC power input

2. Output for emergency A+B relays contacts

pin name	description
1 EM-A_NC	emergency A, normal closed, opens in a case of a call
2 EM-A_COM	emergency A, common
3 EM-A_NO	emergency A, normal open, closes in a case of a call
4 EM-B_NC	emergency B, normal closed, opens in a case of a call
5 EM-B_COM	emergency B, common
6 EM-B_NO	emergency B, normal open, closes in a case of a call

3. Output for „error“ and mains failure relays contacts

pin name	description
1 ERROR_NO	general error, normal open, closes in a case of emergency
2 ERROR_COM	general error, common
3 ERROR_NC	general error, normal closed, opens in a case of emergency
4 MAINS_NO	mains failure, normal open, closes in a case of emergency
5 MAINS_COM	mains failure, common
6 MAINS_NC	mains failure, normal closed, opens in a case of emergency

4. 24 V DC backup power supply input (option)

pin name	description
1 24VDC	+ 24 V potential of the DC backup power supply
2 GND	ground potential of the DC backup power supply

RÜCKANSICHT PSC-012A

1. Kaltgerätestecker mit Netzsicherung für
Netzspannungseingang 230V AC

2. Ausgang Relaiskontakte „Emergency“ A + B

Pin Name	Beschreibung
1 EM-A_NC	Emerg. A – Öffner, öffnet bei Durchsage
2 EM-A_COM	Emerg. A – Gemeinsamer
3 EM-A_NO	Emerg. A – Schließer, schließt bei Durchsage
4 EM-B_NC	Emerg. B – Öffner, öffnet bei Durchsage
5 EM-B_COM	Emerg. B – Gemeinsamer
6 EM-B_NO	Emerg. B – Schließer, schließt bei Durchsage

3. Ausgang Relaiskontakte „Fehler“ und „Netzausfall“

Pin Name	Beschreibung
1 ERROR_NO	Fehler – Schließer, schließt im Fehlerfall
2 ERROR_COM	Fehler – Gemeinsamer
3 ERROR_NC	Fehler – Öffner, öffnet im Fehlerfall
4 MAINS_NO	Netzausfall – Schließer, schließt bei Netzausfall
5 MAINS_COM	Netzausfall – Gemeinsamer
6 MAINS_NC	Netzausfall – Öffner, öffnet bei Netzausfall

4. Eingang 24V DC Notstromversorgung

Pin Name	Beschreibung
1 24VDC	+24V-Potential der 24V DC Notstromversorgung
2 GND	GND-Potential der 24V DC Notstromversorgung

5. input to connect the 100 V line coming from the back-up amplifier (Function only in ESC-012A available)

pin name	description
1 100V-HAV	100 V input from backup amplifier
2 COM-HAV	COM input from backup amplifier

6. speaker lines 1 through 12

pin name	description
1 100V-IN	100 V inputs from call amplifiers for speaker lines 1-12
2 COM-IN	COM inputs from call amplifiers for speaker lines 1-12
3 100V-OUT	100 V outputs to lines 1-12
4 COM-OUT	COM outputs to lines 1-12

7. all call station 1 (highest priority)

pin name	description
1 FS1-PRIO	request line for desktop microphone 1
2 FS1-GND	ground for request line
3 FS1+	microphone + for desktop microphone 1
4 FS1-	microphone - for desktop microphone 1

8. all call station 2 (second highest priority)

pin name	description
1 FS2-PRIO	request line for desktop microphone 2
2 FS2-GND	ground for request line
3 FS2+	microphone + for desktop microphone 2
4 FS2-	microphone - for desktop microphone 2

9. alarm annunciator inputs 1 through 3

pin name	description
1 ME1	input for alarm annunciator no. 1
2 ME2	input for alarm annunciator no. 2
3 ME3	input for alarm annunciator no. 3
4 GND	signal ground for annunciator inputs 1-3

10. alarm annunciator inputs 4 through 6

pin name	description
1 ME4	input for alarm annunciator no. 4
2 ME5	input for alarm annunciator no. 5
3 ME6	input for alarm annunciator no. 6
4 GND	signal ground for annunciator inputs 1-3

11. line input for program 1

pin name	description
1 NFPR1+	signal plus for program 1
2 NFPR1-	signal minus for program 1
3 GND1	signal ground for program 1

12. line input for program 2

pin name	description
1 NFPR2+	signal plus for program 2
2 NFPR2-	signal minus for program 2
3 GND2	signal ground for program 2

5. Eingang für die 100V Leitung vom Havarieverstärker (Funktion nur in ESC-012A verfügbar)

Pin Name	Beschreibung
1 100V-HAV	100V-Eingang vom Havarie-Verstärker
2 COM-HAV	COM-Eingang vom Havarie-Verstärker

6. Lautsprecherlinie 1-12

Pin Name	Beschreibung
1 100V-IN	100V-Eingang vom Verstärker für Linie 1-12
2 COM-IN	COM-Eingang vom Verstärker für Linie 1-12
3 100V-OUT	100V-Ausgang zur Linie 1-12
4 COM-OUT	COM-Ausgang zur Linie 1-12

7. Sammelrufsprechstelle 1 (SRS1) (Priorität gegenüber SRS2)

Pin Name	Beschreibung
1 FS1-PRIO	Anforderung für Sammelruf-Sprechstelle 1
2 FS1-GND	GND-Signal für Anforderung
3 FS1+	Mikrophon+ für Sammelruf-Sprechstelle 1
4 FS1-	Mikrophon- für Sammelruf-Sprechstelle 1

8. Sammelrufsprechstelle 2 (SRS2)

Pin Name	Beschreibung
1 FS2-PRIO	Anforderung für Sammelruf-Sprechstelle 2
2 FS2-GND	GND-Signal für Anforderung
3 FS2+	Mikrophon+ für Sammelruf-Sprechstelle 2
4 FS2-	Mikrophon- für Sammelruf-Sprechstelle 2

9. Meldeeingänge 1 bis 3

Pin Name	Beschreibung
1 ME1	Meldeeingang 1
2 ME2	Meldeeingang 2
3 ME3	Meldeeingang 3
4 GND	GND-Signal für Meldeeingang 1 bis 3

10. Meldeeingänge 4 bis 6

Pin Name	Beschreibung
1 ME4	Meldeeingang 4
2 ME5	Meldeeingang 5
3 ME6	Meldeeingang 6
4 GND	GND-Signal für Meldeeingang 4 bis 6

11. NF-Eingang Programm 1

Pin Name	Beschreibung
1 NFPR1+	Positiver NF-Eingang Programm 1
2 NFPR1-	Negativer NF-Eingang Programm 1
3 GND1	GND-Signal für NF-Programm 1

12. NF-Eingang Programm 2

Pin Name	Beschreibung
1 NFPR2+	Positiver NF-Eingang Programm 2
2 NFPR2-	Negativer NF-Eingang Programm 2
3 GND1	GND-Signal für NF-Programm 2

13. line output to equalizer

pin name	description
1 EQOUT+	signal plus output to equalizer
2 EQOUT-	signal minus output to equalizer
3 GNDEQ	signal ground to equalizer

14. line input from equalizer

pin name	description
1 EQIN+	signal plus input from equalizer
2 EQIN-	signal minus input from equalizer
3 GND1	signal ground to equalizer

15. line output to call amplifiers 1 through 6*

pin name	description
1 AMP1+	signal plus output to amplifier 1
2 AMP1-	signal minus output to amplifier 1
3 GND1	signal ground to amplifier 1

16. line output to backup amplifier* (optional)

pin name	description
1 HAV+	signal plus output to backup amplifier
2 HAV-	signal minus output to backup amplifier
3 GNDH	signal ground to backup amplifier

17. dry contact to request program 2

pin name	description
1 NC	not functional
2 PROG2	dry contact to activate program 2
3 GND	ground for dry contact

18. flash memory card for message memory

The memory card contains two directories: SIGNALE and TEXTE. The directory SIGNALE is used for storing pre-signals e.g. chimes. The directory TEXTE is used for storing voice messages. All files in other directories are not considered. It is not possible to select more than the first 30 files of both directories.

Required file format:

File format: WAV-File with 16 Bit Stereo-Data
Sampling-frequency: 44,1kHz
Filename: Length max. 8 characters
Filename-extension: ».WAV«

19. RS232 serial connector to connect a printer

20. digital interface RR-120

13. NF-Ausgang für Equalizer

Pin Name	Beschreibung
1 EQOUT+	Positiver NF-Ausgang für Equalizer
2 EQOUT-	Negativer NF-Ausgang für Equalizer
3 GNDEQ	GND-Signal für Equalizer

14. NF-Eingang für Equalizer

Pin Name	Beschreibung
1 EQIN+	Positiver NF-Eingang von Equalizer
2 EQIN-	Negativer NF-Eingang von Equalizer
3 GND1	GND-Signal für Equalizer

15. NF-Ausgang für den 100V Verstärker 1-6*

Pin Name	Beschreibung
1 AMP1+	Positiver NF-Ausgang Verstärker 1
2 AMP1-	Negativer NF-Ausgang Verstärker 1
3 GND1	GND-Signal für NF-Ausgang 1

16. NF-Ausgang für den 100V Havarieverstärker* (optional)

Pin Name	Beschreibung
1 HAV+	Positiver NF-Ausgang Havarie
2 HAV-	Negativer NF-Ausgang Havarie
3 GNDH	GND-Signal für NF-Havarie

17. Kontakteingang zur Aktivierung von Programm 2

Pin Name	Beschreibung
1 NC	Keine Funktion
2 PROG2	Schaltsignal für die Aktivierung von Programm 2
3 GND	GND-Signal für Schaltsignal PROG2

18. Speicherkarte für Textspeicher

Auf der Speicherkarte befinden sich zwei Verzeichnisse: SIGNALE und TEXTE. Im Verzeichnis SIGNALE werden die Aufmerksamkeits-Signale abgelegt. Das Verzeichnis TEXTE dient zur Ablage der Durchsagetexte. Dateien in anderen Verzeichnissen werden nicht berücksichtigt. Es können maximal die ersten 30 Dateien aus den beiden Verzeichnissen ausgewählt werden.

Notwendiges Format der Dateien

Datei-Format: WAV-Datei mit 16Bit Stereo-Daten
Abtastfrequenz: 44,1kHz
Dateiname: Länge maximal 8 Zeichen
Dateinamen-Erweiterung: ».WAV«

19. Serielle Schnittstelle RS232 für Drucker

20. Digitale Schnittstelle RR-120

*A functional operation is guaranteed only with RCS amplifiers.

* Ein funktionaler Betrieb ist nur mit RCS-Endstufen garantiert.

INSTALLATION ROUTINE

Please make sure that all necessary units are connected and powered before PSC-012A is switched on.

These usually are:

- call/program amplifiers (12 line level lines)
- backup amplifier (optional)
- all call microphone station (up to 2 pcs)
- alarm annunciators (6 alarming lines)
- mains 230 V AC
- backup power 24 V DC (on battery) - optional

Kindly note that all connected amplifiers must be set to full power. All signal volumes are levelled by PSC-012 A.

The minimum allowed impedance on a speaker line is 20 ohms. If any lower impedance value is detected during an installation run, this will be indicated as fault and the affected line will not be installed to the system. Please correct the impedance value and initiate another installation run.


To connect a digital desktop microphone VLM-112 (not monitored), the digital bus module RR-120 must be installed. If PSC-012 A and VLM-112 are ordered together, this module will be installed by default.

For proper internal calibration, PSC-012A shall be powered on for about 30 minutes before starting the installation procedure.

HOW TO INITIATE THE INSTALLATION PROCEDURE:


the default screen:

Press **Button T3** to start

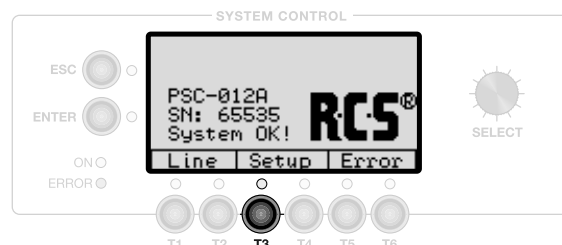

the setup screen:

Press **Button T4** (settings)

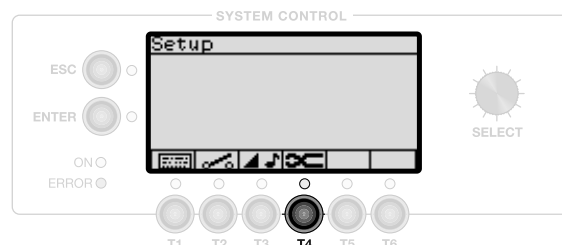

INSTALLATIONSABLAUF

Schalten Sie bitte zuerst das **Control-Center PSC-012A ein**. Alle Geräte und Betriebsspannungen, die durch das VARES Control-Center PSC-012 A überwacht werden sollen, müssen vor dem Installationslauf angeschlossen und eingeschaltet werden.

Dabei handelt es sich in der Regel um folgende Komponenten:

- Programmverstärker (max. 12 St.)
- Havarieverstärker (optional)
- Sammelrufsprechstelle (max. 2 St.)
- Alarmmeldeeinträge (Melder) 1 - 6
- Netzspannung 230 V AC
- Notstrom 24 V DC (optional)

Bitte beachten Sie hierzu folgende Anmerkungen:

Die Lautstärkereger der angeschlossenen Verstärker müssen auf volle Leistung gestellt sein. Die Regelung der Lautstärke erfolgt über die PSC-012A.

Wird während des Installationslaufes auf einer Lautsprecherlinie eine Unteranpassung von weniger als 20 Ohm gemessen, so wird dies nach dem Installationslauf angezeigt und als Fehler gemeldet. Die entsprechende Linie wird nicht installiert, der Fehler muß behoben und die Installation erneut durchgeführt werden.

Ist die nachträgliche Verwendung der digitalen Sprechstelle VLM-112 (nicht überwacht) vorgesehen, muß die Auswerteeinheit RR-120 installiert werden. Bei gleichzeitiger Bestellung der Artikel PSC-012A und VLM-112 wird die Schnittstelle bereits werksseitig montiert.

Vor dem Starten des Installationslaufes sollte die PSC-012A ca. 30 Minuten in Betrieb sein, damit die internen Kalibrierungsvorgänge abgeschlossen werden können.

STARTEN DES INSTALLATIONSABLAUFES:

Die Grundanzeige:

In der Grundanzeige drückt man die **Taste T3** (Setup).


Dann erscheint folgendes Display:

Nun drückt man die **Taste T4** (Einstellungen).

SETTING THE VOLUME OF THE ANNOUNCEMENT MESSAGES:

the main screen:

Press **Button T3** to enter the setup menu

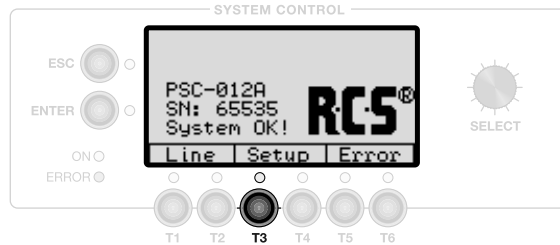


Die Grundanzeige:

In der Grundanzeige drückt man die **Taste T3** (Setup).

the setup menu:

Press **Button T3** to adjust volume and tone

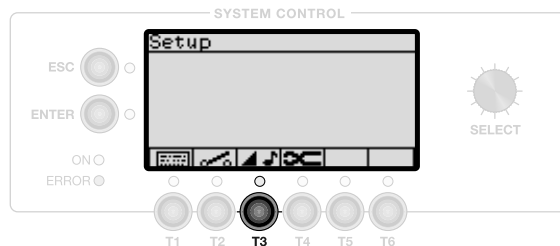


Dann erscheint folgendes Display:

Nun drückt man die **Taste T3** (Lautstärke/Ton).

the tone menu:

by pressing **Button T1, T2 and T3** the tone can be adjusted individually for both all call microphone stations.

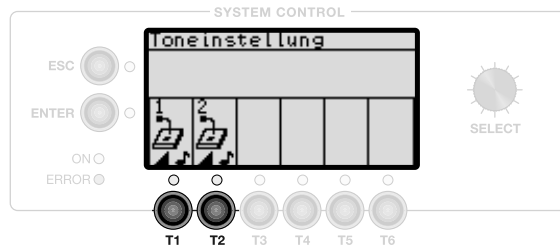


Dann erscheint folgendes Display:

Mit den **Tasten T1 bis T3** kann man nun die Toneinstellung für die Sammelruf-Sprechstelle 1 und für die Sammelruf-Sprechstelle 2 aufrufen.

tone and volume adjustment for all call microphone station no. 1:

the volume is adjusted by pressing **Button T1**. Use the **rotary encoder** to change the level. The new level has to be confirmed by pressing the enter key.

Button T3, T4 and T5 are used to change the settings of the 3 band equalizer.

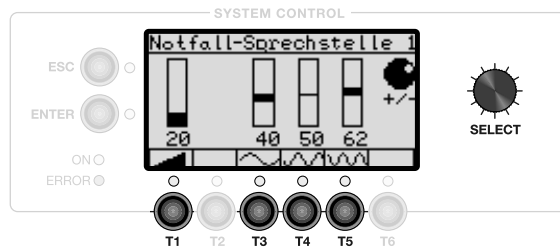

Toneinstellung

Sammelruf-Sprechstelle 1:


Durch Drücken der **Taste T1** wird die Lautstärkeverstellung ausgewählt. Die Verstellung kann dann durch den **Drehknopf** erfolgen.

Die **Tasten T3, T4 und T5** wählen die Verstellung der 3-Band Equalizer-Funktion (Tiefen, Mitten, Höhen) aus.

tone and volume adjustment for all call microphone station no. 2:

the volume is adjusted by pressing **Button T1**. Use the **rotary encoder** to change the level. The new level has to be confirmed by pressing the enter key.

Button T3, T4 and T5 are used to change the settings of the 3 band equalizer.

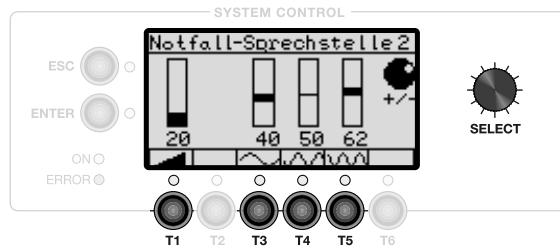

Toneinstellung

Sammelruf-Sprechstelle 2:

Durch Drücken der **Taste T1** wird die Lautstärkeverstellung ausgewählt. Die Verstellung kann dann durch den **Drehknopf** erfolgen.


Die **Tasten T3, T4 und T5** wählen die Verstellung der 3-Band Equalizer-Funktion (Tiefen, Mitten, Höhen) aus.

PROGRAMMING THE INPUTS ANNUNCIATOR:

PROGRAMMIERUNG DER MELDER:

main menu:

Press **Button T3** to enter setup

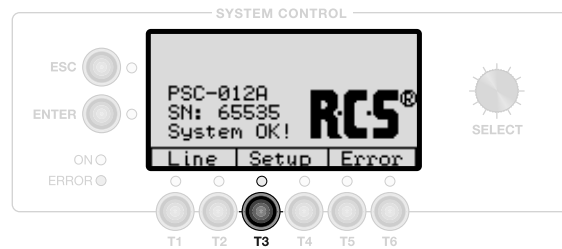


Die Grundanzeige:

In der Grundanzeige drückt man die **Taste T3** (Setup).

setup menu:

Press **Button T2** to change the settings for the annunciator lines

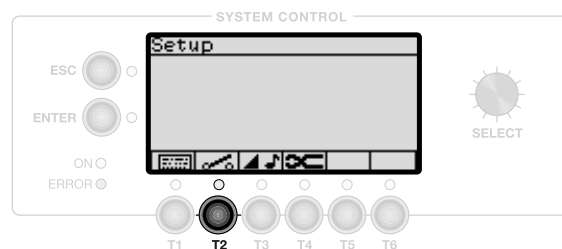


Dann erscheint folgendes Display:

Nun drückt man die **Taste T2** (Meldereingänge).

chose annunciator:

The six annunciator lines are assigned to **Buttons T1** through **T6**. Please press the appropriate button to enter the line setup menu

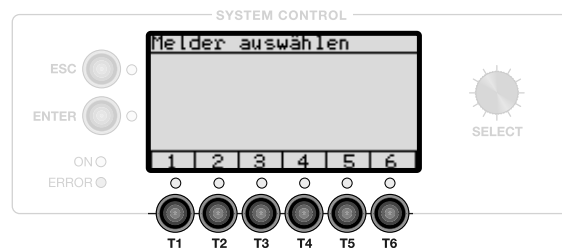


Dann erscheint folgendes Display:

Mit den **Tasten T1** bis **T6** kann nun die Konfiguration für den Melder 1 bis 6 ausgewählt werden.

annunciator settings:

This example screen for annunciator no. 1 shows the already selected alarm tone and evacuation message.

By pressing **T2** for the alarm tone or **T5** for the message you can select between those options. The volume of the signal or the message can be adjusted by pressing **T1** respectively **T4**. As usual, the level should be adjusted by using the **rotary encoder** and confirmed by pressing enter.

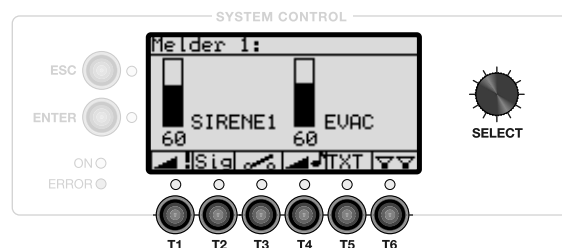

Nachdem z. B. die **Taste T1** für den Melder 1 gedrückt wurde, erscheint folgendes Display:

Ist bereits ein Signal oder Ansagetext ausgewählt worden, werden hier die entsprechenden Namen angezeigt.


Hier kann man entscheiden, ob man für den Melder 1 das Aufmerksamkeitssignal (**T2**) oder den Ansagetext (**T5**) einstellen will.

Durch Drücken der Taste **T1** bzw. **T4** wird die Lautstärkeverstellung für das Signal bzw. den Ansagetext ausgewählt. Die Verstellung kann durch den **Drehknopf** erfolgen.

adjusting the alarm tone settings

After pressing **Button T2** to enter the alarm tone settings menu you are presented a selection of the available signal tones.

Using the **rotary encoder** you can move the indicator. The list scrolls automatically. Confirmed by pressing **Enter**.

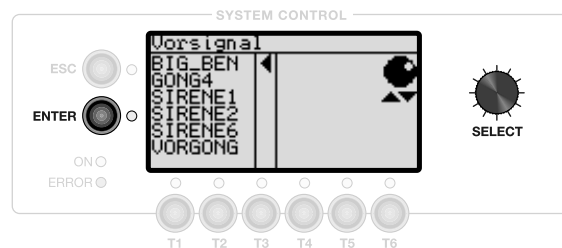


Hat man die **Taste T2** (Aufmerksamkeitssignal) gedrückt, erscheint eine Auswahl der gespeicherten Aufmerksamkeitssignale.

Mit dem **Drehgeber** kann man den Auswahlpfeil rechts neben den Signalnamen nach oben oder unten verschieben. Sind mehr Aufmerksamkeits

signale gespeichert als vom Display angezeigt werden kann, verschiebt sich der Text beim Auswählen automatisch mit. Das ausgewählte Signal wird durch die **Taste Enter** übernommen.

By pressing the **Button T3** the type of the annunciator can be set.

Each press set the annunciator-type gradual to closed switch, switch opener, push closed, push opener and so on.

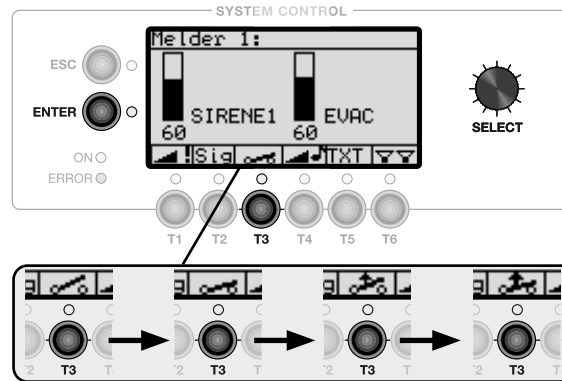


Durch Drücken der **Taste T3** kann die Art des angeschlossenen Melders eingestellt werden.

Jeder Tastendruck verstellt die Melder-Art schrittweise auf Schalter-Schließer, Schalter-Öffner, Taster-Schließer, Taster-Öffner usw.

Adjusting the evacuation message setting:

if you've pressed **Button T5** to enter the evacuation message settings, you are presented a list of all available messages. The desired message can be chosen by the **rotary encoder** and confirmed by pressing **Enter** as described above.

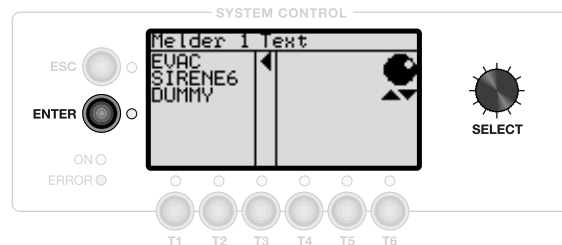


Hat man die **Taste T5** (Ansagetexte) gedrückt, erscheint eine Auswahl der gespeicherten Ansagetexte.

Mit dem **Drehgeber** kann man den Auswahlpfeil rechts neben den Ansagetexten nach oben oder unten verschieben. Sind mehr Ansagetexte gespeichert als vom Display angezeigt werden kann, verschiebt sich der Text beim Auswählen automatisch mit. Der ausgewählte Ansagetext wird durch die **Taste Enter** übernommen.

Button T6 has been pressed, the button to set the distribution of the signal triggered by the detector or outgoing message.

Press the corresponding **Buttons T1 to T6**, the detector distribution for the corresponding speaker circuit are turned on and off.

Only six of the 12 possible lines are shown. By adjusting the **rotary encoder** here, the display can be shifted to other lines.

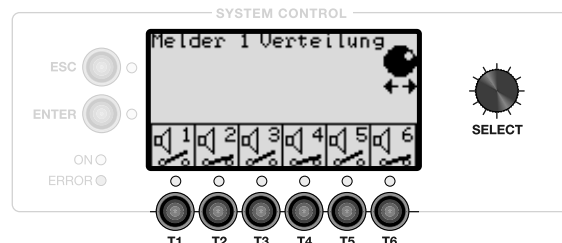

Wurde die **Taste T6** gedrückt kann man die Verteilung des durch den Melder ausgelösten Signal- bzw. Ansagetext einstellen.

Durch Drücken der zugehörigen **Taste T1 bis T6** kann die Melder-Verteilung für den entsprechenden Lautsprecherkreis ein- und ausgeschaltet werden. Es werden hier nur sechs der 12 möglichen Linien angezeigt. Durch das Verstellen des **Drehknopfs** kann hier die Anzeige auf die anderen Linien verschoben werden.

Schematics: Indicator Input


Abb.: Alarmmeldeeingang



ERROR LOG DISPLAY:

entering the error log

Press **Button T5** to enter the error log

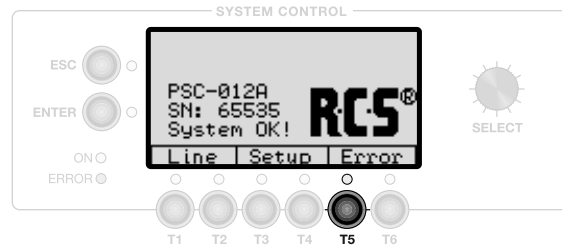


ANZEIGE DER FEHLERHISTORIE:

Die Grundanzeige:

In der Grundanzeige drückt man die **Taste T5** (Error).

Show all error messages:

This menu presents a list of all fault events in chronological order. The newest event is on top of the list. The list can be scrolled by using the **rotary encoder**.

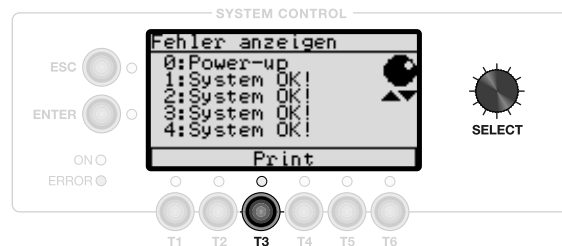

Dann erscheint folgendes Display:

Fehler anzeigen:

Es werden die bisher aufgetretenen Fehler angezeigt. Der neueste Fehler wird immer mit der kleinsten Nummer angezeigt. Mit dem **Drehknopf** können die älteren Fehlermeldungen angezeigt werden.

Pressing **Button T3** sends the complete list to a printer that can be connected via RS232.


Durch Drücken der **Taste T3** (Print) kann die komplette Fehlerliste auf der Druckerschnittstelle (RS232) ausgegeben werden.

ADJUSTING THE SPEAKER LINES PARAMETERS:

EINSTELLUNG DER LINE-PARAMETER:

main menu:

Press **Button T1** to enter the lines setup menu

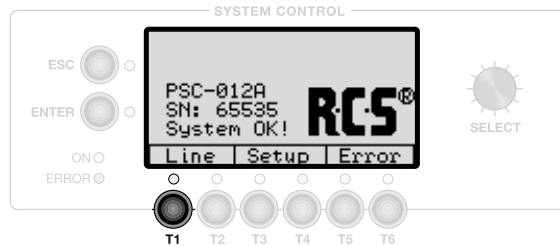

Die Grundanzeige:

In der Grundanzeige drückt man die **Taste T1** (Line).

Line main menu


Button T1 enters the volume settings for program 1

Button T2 enters the distribution menu for program 1

Button T3 enters the volume settings for program 2

Button T4 enters the volume settings menu for the externally attached equalizer

Button T5 enters the volume settings menu for the standard desktop microphones

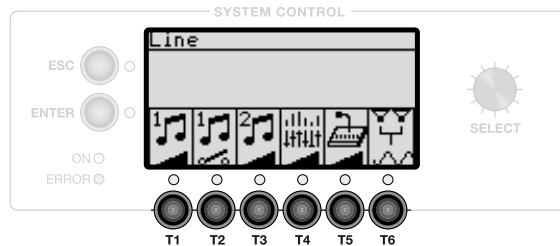

Dann erscheint folgendes Display:

Mit der **Taste T1** gelangt man zum Menü für die Lautstärkeeinstellung des Programm-Eingangs 1 (Musik 1).

Mit der **Taste T2** gelangt man zum Menü für die Verteilung des Programm-Eingangs 1 (Musik 1).

Mit der **Taste T3** gelangt man zum Menü für die Lautstärkeeinstellung des Programm-Eingangs 2 (Musik 2)


Mit der **Taste T4** gelangt man zum Menü für die Lautstärkeeinstellung des externen Equalizers

Mit der **Taste T5** gelangt man zum Menü für die Lautstärkeeinstellung der digitalen Sprechstellen

volume settings program 1 (**Button T1**):

The actual settings for line 1 to line 6 are displayed.

By pressing the matching **Button (T1 to T6)** for each line you enter the setup mode. In this mode the volume of the addressed speaker line can be changed by using the **rotary encoder**.

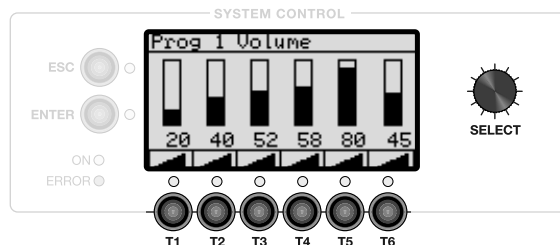

Wurde die **Taste T1** gedrückt, gelangt man zur Lautstärkeeinstellung Programm 1:

Hier sieht man die aktuellen Lautstärkeeinstellungen im Überblick.


Durch Drücken der zugeordneten **Tasten T1 bis T6** gelangt man in den Einstell-Modus und man kann

mit dem **Drehknopf** die Lautstärke des gewählten Kanals einstellen.

Press **Button T2** to enter the program distribution menu for the distribution of program 1

In an overview you see the recent settings. By pressing the matching function **Button (T1 to T6)** you can either assign or disconnect a speaker line to program 1.

All 12 lines are displayed at once. Only the first 6 lines are displayed on the screen. Use the **rotary encoder** to jump to the display of line 7-12.

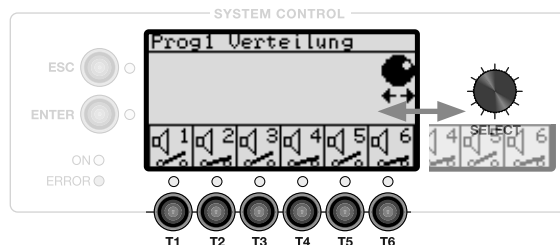

Wurde die **Taste T2** gedrückt, gelangt man zur Verteilung des Programm-Eingangs 1:

Hier sieht man die aktuell eingestellten Lautsprecherlinien. Durch Drücken der zugehörigen **Taste T1 bis T6** kann die Musikverteilung für die entsprechenden Lautsprecher-

kreis ein- und ausgeschaltet werden.

Es werden hier nur sechs der 12 möglichen Linien angezeigt. Durch das Verstellen des **Drehknopfs** kann hier die Anzeige auf die anderen Linien verschoben werden.

Press **Button T3** to enter the volume setup for program 2:

After pressing **Button T3** you are presented the recent volume setting for program 2.


To change it press **Button T1** to enter the setup mode and use the **rotary encoder** for your adjustment.

Press **Button T4** for external equalizer setup

After pressing **Button T4** you are presented the recent setting for the external equalizer.

To change it press **Button T1** to enter the setup mode and use the **rotary encoder** for your adjustment.


! If there is no external device connected, the volume setting has to be „0“. This enables an internal bridge between the equalizer output and input.

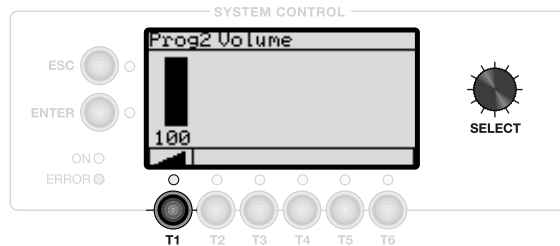

Wurde die **Taste T3** gedrückt, gelangt man zur Lautstärkeeinstellung Programm 2:

Hier sieht man die aktuell eingestellte Lautstärke für das Programm 2.

Durch Drücken der zugehörigen **Taste T1** gelangt man in den Einstell-Modus und man kann mit dem **Drehknopf** die Lautstärke einstellen.

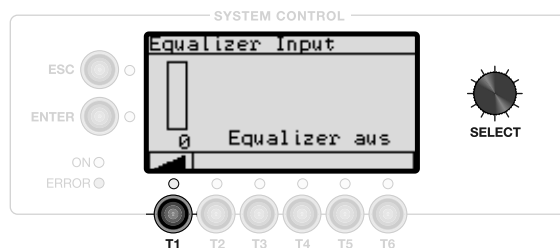

Wurde die **Taste T4** gedrückt, gelangt man zur Lautstärkeeinstellung für den externen Equalizer-Eingang:

Hier sieht man die aktuell eingestellte Lautstärke für den Equalizer-Eingang.

Durch Drücken der zugehörigen **Taste T1** gelangt man in den Einstell-Modus und man kann mit dem **Drehknopf** die Lautstärke einstellen.


! Wenn kein externer Equalizer angeschlossen ist, muss die Lautstärke auf 0 eingestellt werden. Die Verbindung zwischen Equalizer Ausgang und Equalizer Eingang wird dann intern hergestellt.

Press **Button T5** to enter the volume settings for the digital desktop microphones

After pressing T5 you are presented the recent volume settings for the digital desktop microphones.

To adjust the volume, press the **Button T1** and use the **rotary encoder** to change the volume of the attention signal that's played before the announcement (usually a chime).

Use **Button T3** to enter the setup mode for the announcement volume. Pressing **Button T5** enables you to chose the attention signal from a list of chimes and other signals.

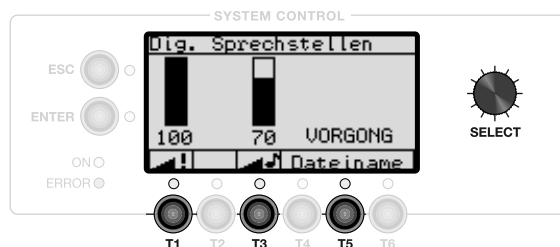

Wurde die **Taste T5** gedrückt, gelangt man zur Lautstärkeeinstellung für die digitalen Sprechstellen:


Hier sieht man die aktuell eingestellte Lautstärke für die digitale Sprechstelle.

Durch Drücken der zugehörigen **Taste T1** gelangt man in den Einstell-Modus und man kann mit dem **Drehknopf** die Lautstärke für das Vorsignal einstellen.

Durch Drücken der **Taste T3** gelangt man in den Einstell-Modus für die Durchsagelautstärke. Wird die **Taste T5** gedrückt gelangt man in das Auswahlménü für das Vorsignal.

Press **Button T6** to enter the setup screen for the distribution of line-level signals. This screen presents you a routing diagram of the distribution of line-level signals. This is especially useful to check the result of an automatic installation run, because wiring mistakes will be visible here.

This screen is only used to display the external wiring, there are no settings to be adjusted here.

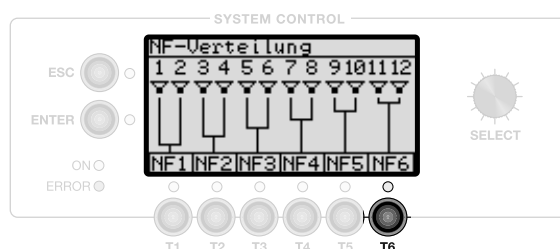

Wurde die **Taste T6** gedrückt, gelangt man zur Anzeige der NF-Verteilung. Hier kann man nachprüfen, welche Linie von welchem NF-Ausgang gespeist wird. Dies ist insbesondere nach dem automatischen Installationslauf sinnvoll, da hier eventuelle externe Verdrahtungs-


fehler leicht erkannt werden können.

Einstellungen können hier nicht vorgenommen werden.

ADJUSTING THE DISPLAY SETTINGS:

the main menu

Press **Button T3** (Setup) in the main menu

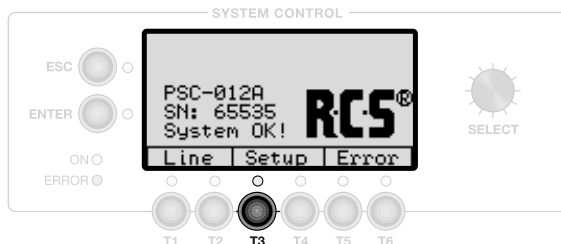


Die Grundanzeige:

In der Grundanzeige drückt man die **Taste T3** (Setup).

A setup screen is presented

Use **Button T1** to enter the colours and language settings menu.

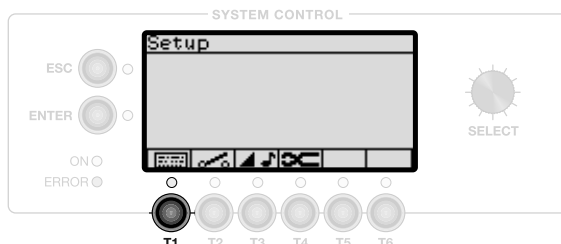


Dann erscheint folgendes Display:

Durch Drücken der **Taste T1** gelangt man zum Menü für die Display Farb- und Spracheinstellung.

Display Color setup is presented

Display-Color adjustment:

The setup display offers the possibility to change the RGB values (red, green, blue) individually by using the **rotary encoder** and the **Buttons T1 to T3**.

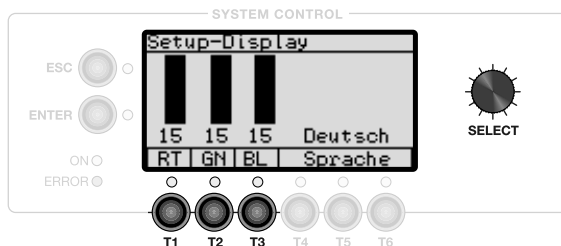

Dann erscheint folgendes Display:

Display-Farben einstellen:

Durch Drücken der **Tasten T1 bis T3** lassen sich mit dem **Drehgeber** die Farben (Rot, Grün und Blau) ein- und ausschalten.

Data:

0-7 = Off


8-15 = On

Die Werte:

0-7 = Aus

8-15 = Ein

VARES MENUEMAP / MENÜSTRUKTUR

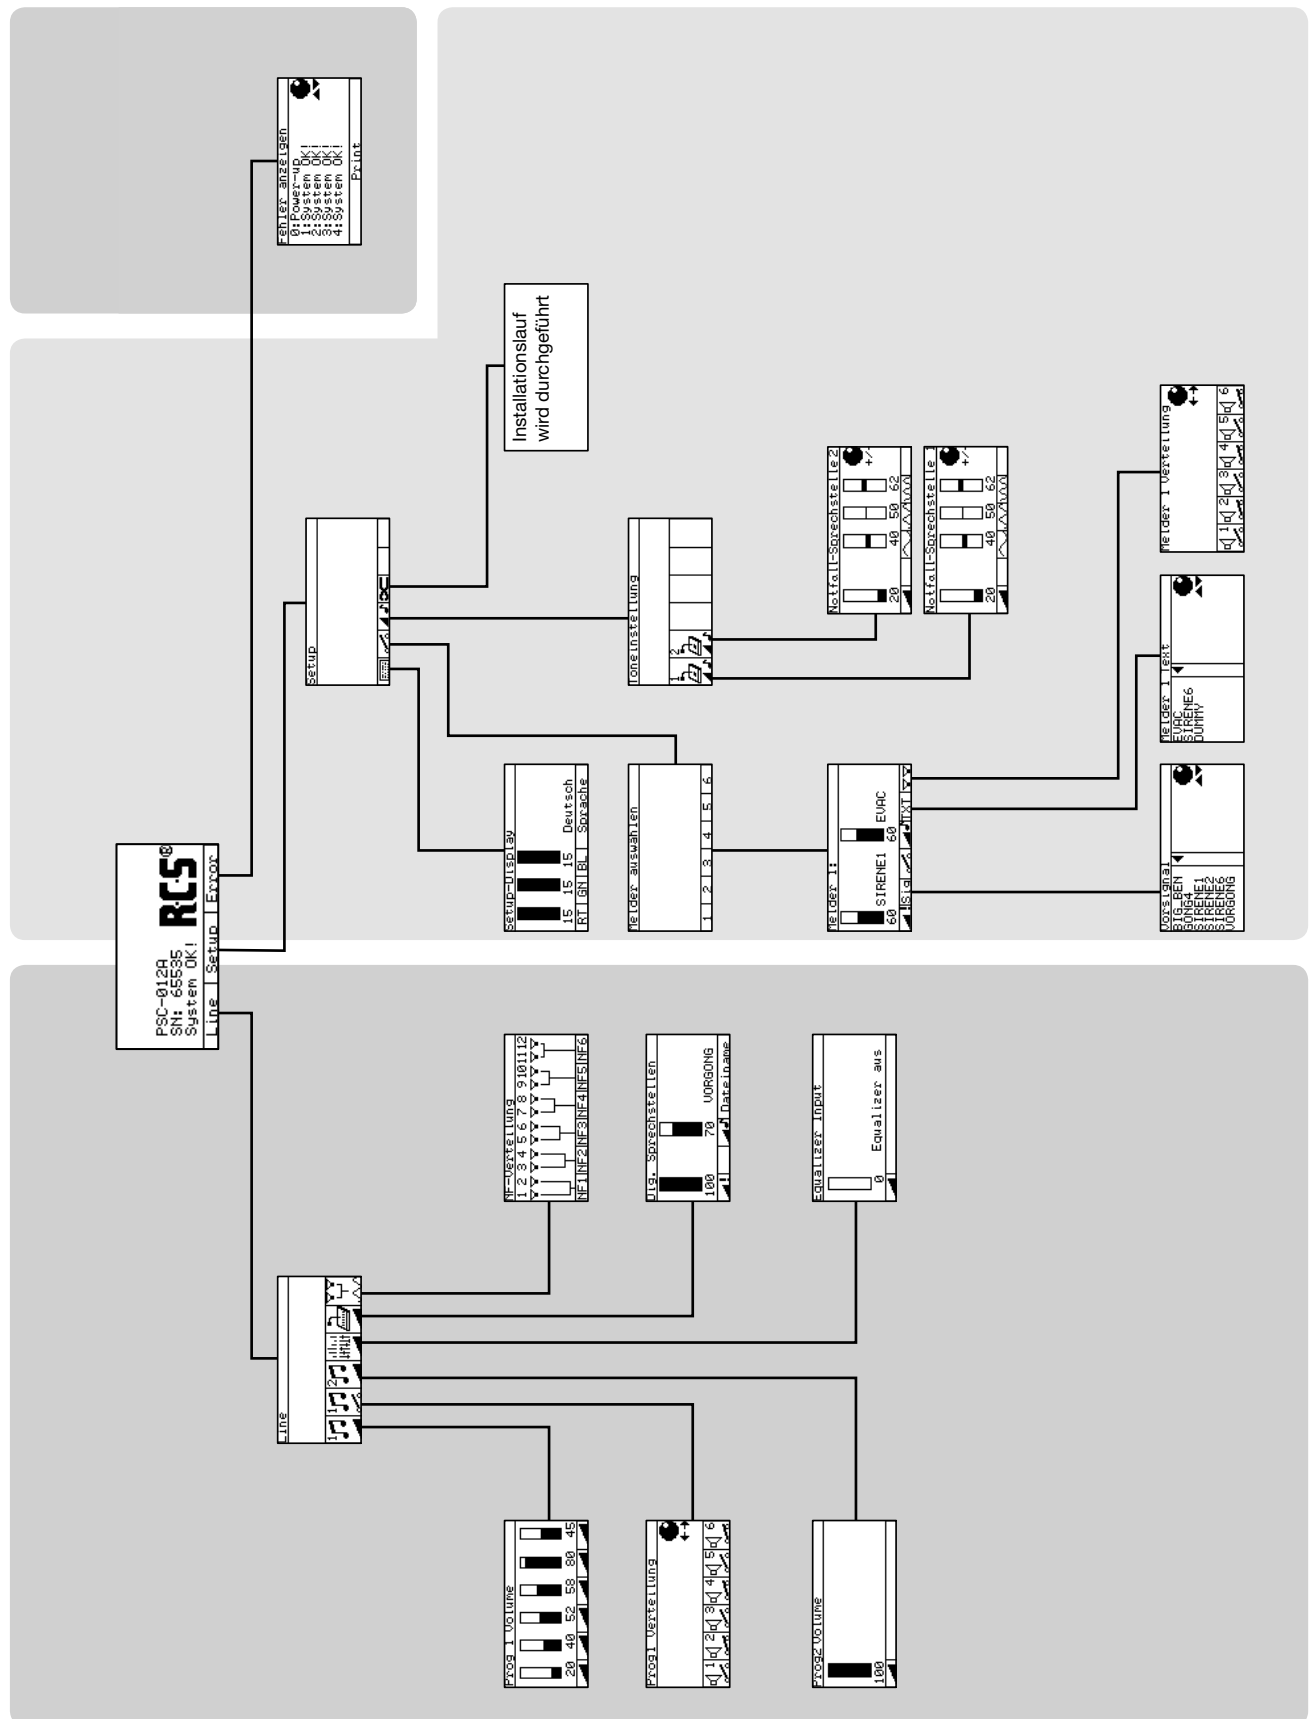

VARES SYSTEM ACCESSORIES

ALL CALL MICROPHONE STATION MS-050 P

The special MS-050P microphone station is connected through a 4-pin screw-type connector (a maximum of 3 microphone stations can be connected). It has a function to enable pre-announcement chime and priority.

The connection is made by a 4-pole protected cable.

- red = IN+
- blue = IN-
- white = G (Ground)
- yellow = Priority (buttonreleased)

SPECIFICATION	MS-050 P
Dynamic microphone	Dynamisch
Frequency range	100 – 15000 Hz
Directivity	Niere
Impedance	600 Ohm
Selectivity	-78dB, +-3dB
Control	microphone capsule and talk button with access line
Dimension (WxHxD)	131 x 42 x 181 mm, gooseneck 390 mm
Weight	ca. 700 g

DIGITAL MICROPHONE STATION VLM-112

(not monitored)

The microphone station VLM-112 enabled the remote control of the PSC-012 A and also the language announcements in up to 12 selectable zones.

- The digital interface RR-120 is contained and with simultaneous order PSC-012 A/VLM-112 already pre-mounted in the scope of supply.
- With a collected administration off 100m can be attached up to 5 pcs. of the VLM-112. At a collected administration off 250m maximal 3 pcs.
- On the backside of the microphone station you can match the volume.

SPECIFICATION	VLM-112
Microphone	Elektret
Frequency	100-15000 Hz
Directivity	Niere
Impedance	1200 Ohm
Selectivity	-78dB, +-3dB
Keyboard	linie 1-12 and all call
Dimensions (WxHxD)	234 x 53 x 165 mm, gooseneck 290 mm
Weight	ca. 1350 g

ZUBEHÖR VARES-SYSTEM

SAMMELRUF-SPRECHSTELLE MS-050 P

Die spezielle Sprechstelle MS-050P wird über einen 4-poligen Schraubsteckverbinder angeschlossen (max. 3 Sprechstellen) und verfügt über die Möglichkeit den Vorgang und die Priorität zu aktivieren.

Der Anschluß erfolgt über ein 4-poliges, geschirmtes Kabel.

- Rot = IN+
- Blau = IN-
- Weiss = G (Ground)
- Gelb = Priorität (Tastenauslösung)

TECHNISCHE DATEN	MS-050 P
Mikrophon	Dynamisch
Frequenzbereich	100 – 15000 Hz
Richtcharakteristik	Niere
Nennimpedanz	600 Ohm
Empfindlichkeit	-78dB, +-3dB
Überwachung	Kapsel und Sprechaste mit Anschlußleitungen
Maße (BxHxT)	131 x 42 x 181 mm, Schwanenhals 390 mm
Gewicht	ca. 700 g

DIGITALE MIKROPHON-SPRECHSTELLE VLM-112

(nicht überwacht)

Die Sprechstelle VLM-112 ermöglicht die Fernbedienung des Control-Center ECS-012 A und Sprachdurchsagen in bis zu 12 wählbare Zonen.

- Die digitale Schnittstelle RR-120 ist im Lieferumfang enthalten und bei gleichzeitiger Bestellung PSC-012 A/VLM-112 bereits vormontiert
- Bei einer Gesamt-Leitungslänge von ca. 100 m können bis zu 5 St. VLM-112 in Serie angeschlossen werden, bei einer Leitungslänge von etwa 250 m maximal 3 Stück.
- Die Lautstärke der Sprechstelle kann auf der Geräterückseite angepaßt werden

TECHNISCHE DATEN	VLM-112
Mikrophon	Elektret
Frequenzbereich	100-15000 Hz
Richtcharakteristik	Niere
Nennimpedanz	1200 Ohm
Empfindlichkeit	-78dB, +-3dB
Tastatur	Linie 1-12 und All Call
Maße (BxHxT)	234 x 53 x 165 mm, Schwanenhals 290 mm
Gewicht	ca. 1350 g

R6CD-10 6CD-CHANGER

DC POWER: 24V MAX 1.6A
AC POWER: 220VAC 50/60Hz
FUSE RATING: T2AH 250V

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DON'T EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DON'T EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

R6CD-10 6CD-CHANGER
MODEL NO.: R6CD-10
MADE IN KOREA

SERIAL NO.: [REDACTED]

LINE 1 Speakers

MS-050P All Call Station

PSC-012A VARES Control-Center

ERROR / FAILURE BACKUP LINE 2 LINE 4 LINE 6 LINE 8 LINE 10 LINE 12 FREE REC 2 ANNOUNCE 4-5 EMERG REC-1 EMERG REC-2

BA-240DP LINE 1-Amp

DC POWER: 24V MAX 1.6A
AC POWER: 220VAC 50/60Hz
FUSE RATING: T2AH 250V

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DON'T EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DON'T EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

R6CD-10 6CD-CHANGER
MODEL NO.: R6CD-10
MADE IN KOREA

SERIAL NO.: [REDACTED]

ESP-500A EMERGENCY POWER SUPPLY

DC POWER: 24V MAX 1.6A
AC POWER: 220VAC 50/60Hz
FUSE RATING: T2AH 250V

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DON'T EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DON'T EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

R6CD-10 6CD-CHANGER
MODEL NO.: R6CD-10
MADE IN KOREA

SERIAL NO.: [REDACTED]

ERROR-MESSAGES*:

Err Sys: ±5V	Error at internal operating voltage ± 5V
Err Sys: +5V	Error at internal operating voltage +5V
Err Sys: +3V3	Error at internal operating voltage +3.3V
Err Sys: 24V	Supply voltage at 24V input is to low
Err Sys: Mains	Supply voltage at mains input is to low
Error Watchdog	Internal watchdog forced a reset
Power-up	Device has been powered up
System ERROR!	Communication to main controller is disturbed

* Function only in ESC-012A available


FEHLERMELDUNGEN*:


Err Sys: ±5V	Fehler bei interner Betriebsspannung ±5V
Err Sys: +5V	Fehler bei interner Betriebsspannung +5V
Err Sys: +3V3	Fehler bei interner Betriebsspannung +3.3V
Err Sys: 24V	Spannung am 24V Spannungseingang ist zu niedrig
Err Sys: Netz	Spannung am Netzspannungseingang ist zu niedrig
Error Watchdog	Der interne Watchdog hat einen Reset ausgelöst
Power-up	Das Gerät wurde eingeschaltet (Kaltstart)
System ERROR!	Die Kommunikation mit dem Hauptprozessor ist gestört.

* Funktion nur in ESC-012A verfügbar

TECHNICAL DATA**VARES PSC-012A**

Speaker lines	12 lines, min. 20W, max.480 W each (6 lines with VLM-112)
All call stations	2x MS-050P suitable for connection
Digital microphone stations	up to 10 devices VLM-112 (not monitored)
Signal outputs	13x NF 0dB; transformer balanced; 12 x 100V
Signal inputs	2x NF 0dB; unbalanced (program 1 + program 2) 13x 100V; 6x switching inputs for text or chime activation (Input 6 has a special function to analyse external errors)
Switching outputs	2x „Emergency“ (break or open contact) 1x „Error“ (break or open contact) 1x „Power failure“ (break or open contact) all max. 120V; max. 2A
PC-interface	RS-232 (Baudrate 19.200, 8 databit, 1 startbit, 1stopbit)
Memory	SD-card
Display	LCD 64 x 128 px, LEDs
Control panel	2 buttons, 6 programming buttons selection wheel
Power supply	230V AC, 24V DC
Power consumption	< 40 W
Fuse	3,15A (flick)
Temperature range	-5°C up to +40°C
Relative humidity	25 % up to 90 %
Air pressure	68 kpa until 106 kpa
Dimensions (WxHxD), weight	483 x 89 x 340 mm, 2 RU; 6,7 kg

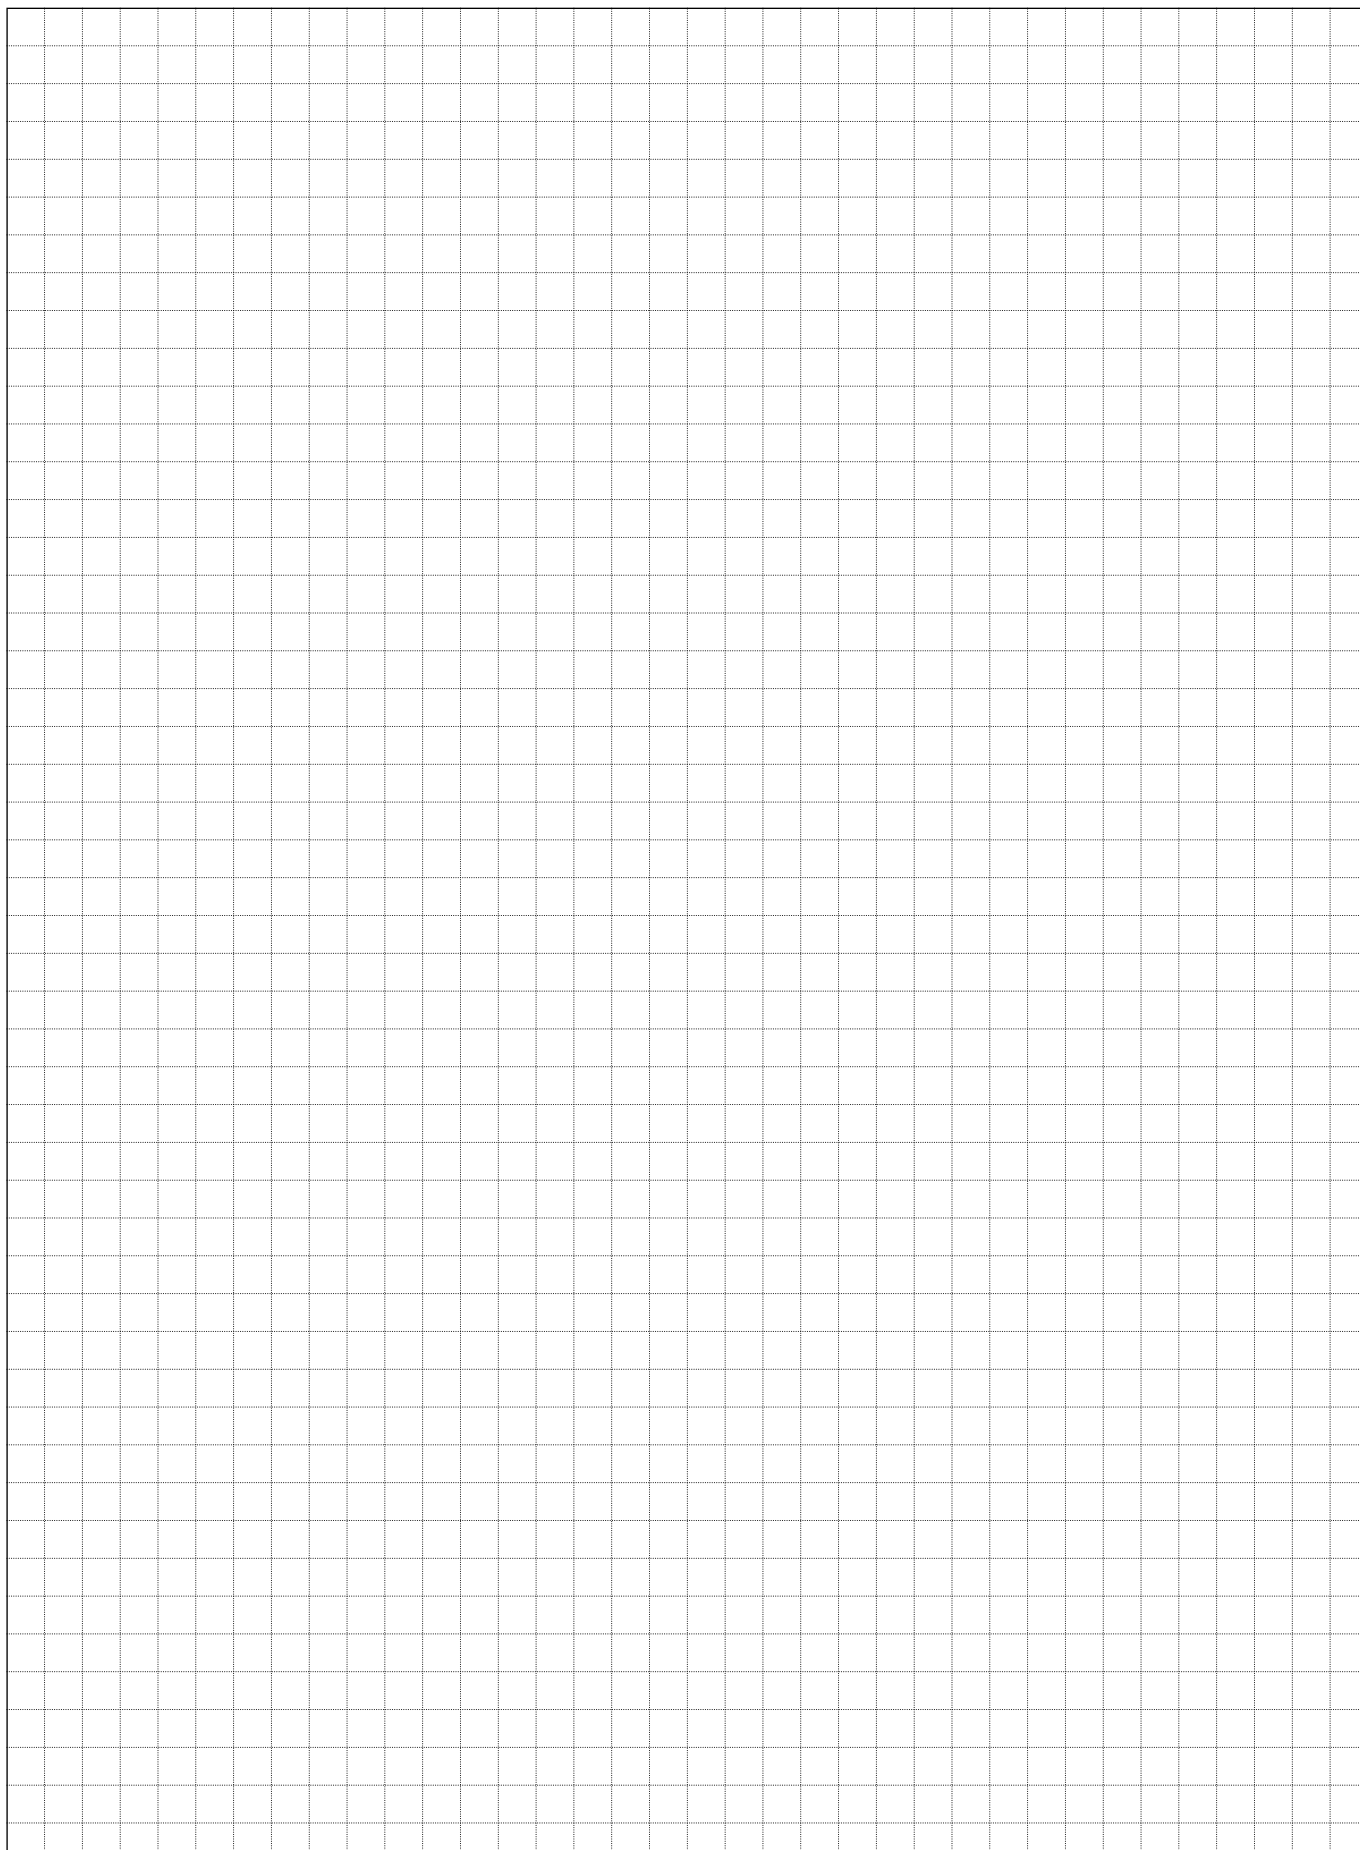

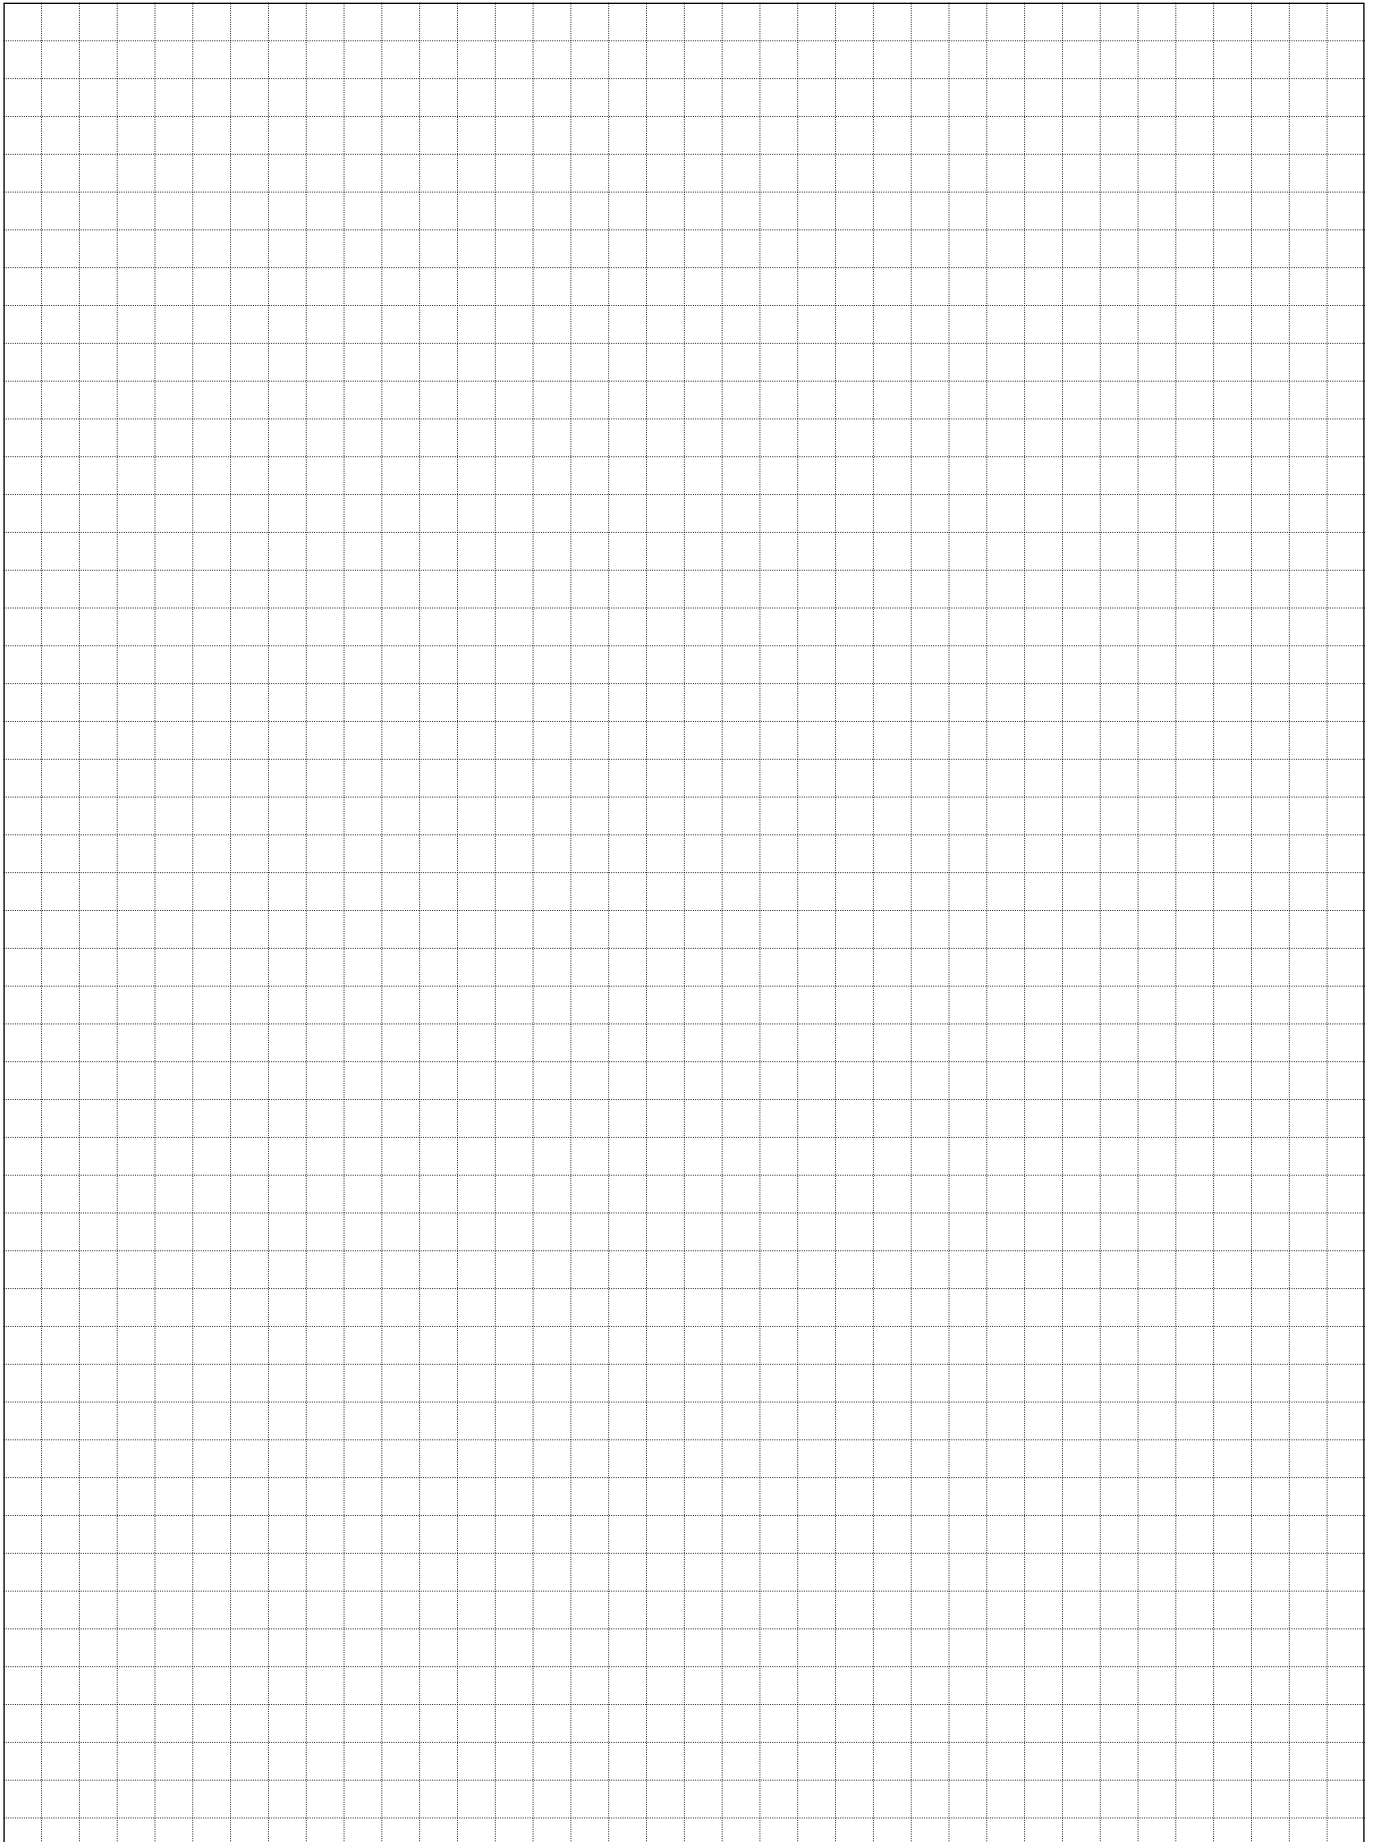



12 ZONES PAGING-SYSTEM

Hardware and Software specifications subject to change without notice.
Technische Änderungen in Hardware und Software vorbehalten.

